



AZIENDA ACQUA POTABILE PONTE CAPRIASCA

presso il Municipio

tel 091 935 21 60 fax 091 935 21 61

e-mail municipio@pontecapriasca.ch

internet <http://www.qualitadellacqua.ch/>



1900



51




52

ANALISI CHIMICO-FISICA



	<u>TAMARO</u>	<u>CAPRIASCA</u>
valore pH	6.92	6.89
Durezza acqua	4 °fr	4 °fr

(significato: 1-7 °fr = molto dolce 8-15 °fr = dolce
16-25 °fr = media durezza 26-32 °fr = abbastanza dura
33-42 °fr = dura)
1 grado francese (°fr) = 10 g di carbonato di calcio disciolto per m³ di acqua (10 mg/l)


Monte Tamaro

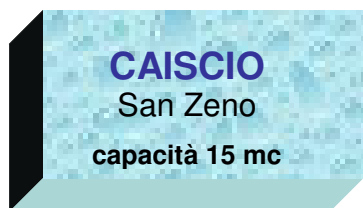

Trattamento UV

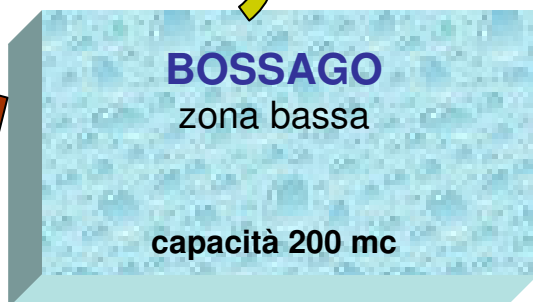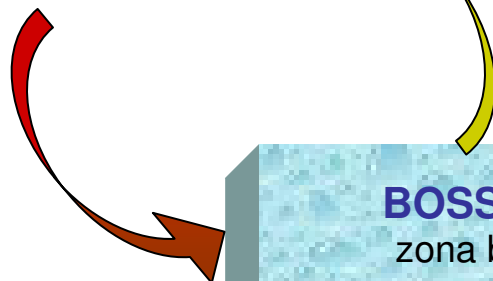

Consorzio Capriasca

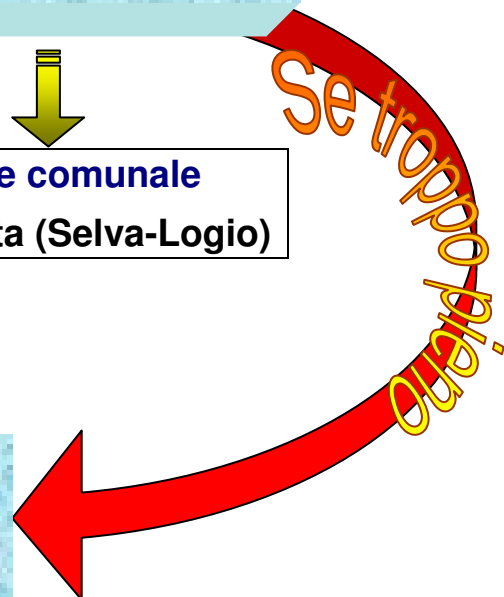

ANALISI MICROBIOLOGICA

Ultima analisi il 22.12.2016

Germi aerobi mesofili *conforme* ✓

Escherichia coli *conforme* ✓

Enterococchi *conforme* ✓