



# AZIENDA ACQUA POTABILE PONTE CAPRIASCA

presso il Municipio

tel 091 935 21 60

e-mail [utc@pontecapriasca.ch](mailto:utc@pontecapriasca.ch)

**ABITANTI**

**1976**      **75**      **65**


### ANALISI CHIMICO-FISICA

	<u>TAMARO</u>	<u>CAPRIASCA</u>
valore pH	7.23	6.93
Durezza acqua	1.9°fr	4.6°fr

(significato: 1-7 °fr = molto dolce 8-15 °fr = dolce  
16-25 °fr = media durezza 26-32 °fr = abbastanza dura  
33-42 °fr = dura)  
1 grado francese (°fr) = 10 g di carbonato di calcio disciolto per m<sup>3</sup> di acqua (10 mg/l)

## Monte Tamaro

## Consorzio Capriasca

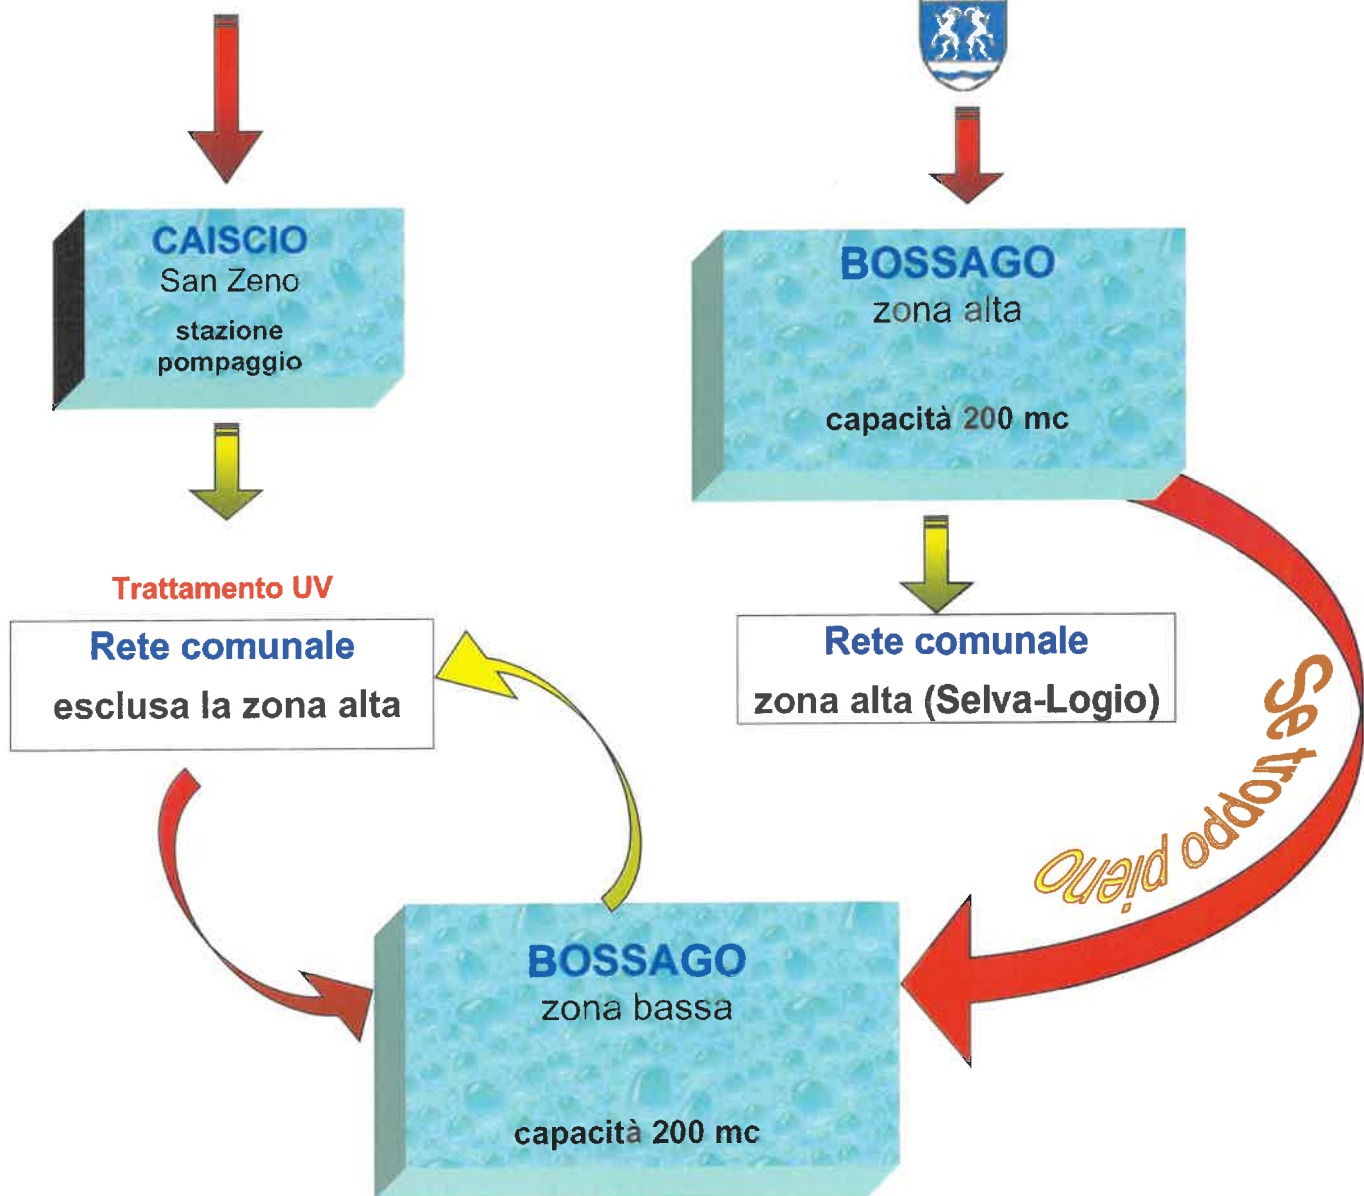

### ANALISI MICROBIOLOGICA

Ultima analisi il 16.02.2026

Germi aerobi mesofili **conforme** ✓

Escherichia coli **conforme** ✓

Enterococchi **conforme** ✓